


# TEDAŞ ELEKTRİK ODASI YERLEŞİM KRİTERLERİ


TED

Cizelge 2: Şekil 2'de görülen örnek panoya göre Dolap tipi Sayac Panosu ve Enerji Odasının Asgari Ölçüleri ve Azami Sayac Adetleri

Pano Derinliği (cm)	TEK FAZLI SAYAC PANOSU						UC FAZLI SAYAC PANOSU					
	Toplam Sayac Adeti			Enerji Odası			Toplam Sayac Adeti			Enerji Odası		
	Sıra	Eni (cm)	Derinlik (cm)	Sıra	Eni (cm)	Derinlik (cm)	Sıra	Eni (cm)	Derinlik (cm)	Sıra	Eni (cm)	Derinlik (cm)
2	3	5	7	105	75	105	4	6	8	120	75	120
3	5	8	11	100	75	120	6	9	123	143	98	123
4	7	11	15	115	90	135	8	12	145	165	98	145
5	9	14	19	130	90	150	10	15	168	188	120	168
6	11	17	23	145	105	165	12	18	190	210	120	190
7	13	20	27	160	105	180	14	21	213	233	143	213
8	15	23	31	175	120	195	16	24	235	255	143	235
9	17	26	35	190	120	210	18	27	258	278	165	258
10	19	29	39	205	135	225	20	30	280	300	165	280
11	21	32	43	220	135	240	22	33	303	323	188	303
12	23	35	47	235	150	255	24	36	325	345	188	325
13	25	38	51	250	150	270	26	39	348	368	210	348
14	27	41	55	265	165	285	28	42	370	390	210	370
15	29	44	59	280	165	300	30	45	393	413	234	393
16	31	47	63	295	180	315	32	48	415	435	234	415
17	33	50	67	310	180	330	34	51	438	458	255	438
18	35	53	71	325	195	345	36	54	460	480	255	460
19	37	56	75	340	195	360	38	57	483	503	278	483
20	39	59	79	355	210	375	40	60	505	525	278	505

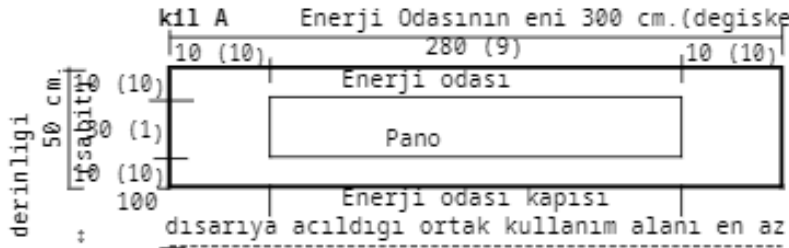

yerleştirilirse Cizelgeden toplam pano eni 280 cm., Enerji Odası eni 300 cm., derinliği standart 50 cm. olur.

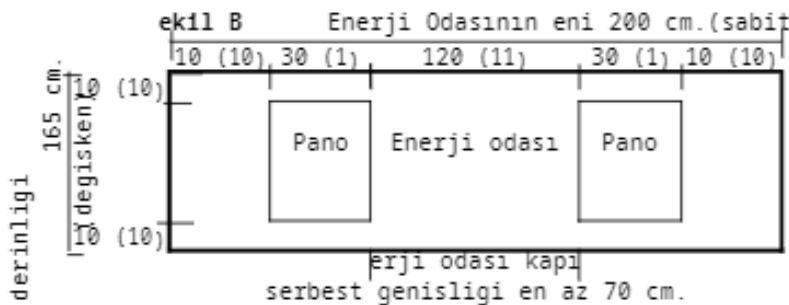

- Panolar enerji odasına iki parça halinde karşılıklı olarak (Şekil B) yerleştirilirse Cizelgeden

toplam pano eni 280 cm., Enerji Odası